

ATA nº 017/2024

DATA: 03.10.2024

HORÁRIO: 10:30

LOCAL: Palácio Taguaré – Auditório

Ao terceiro dia do mês de outubro de 2024, as dez horas e trinta minutos, reuniram-se no Auditório do Palácio Taguaré, situado na sede Administrativa da APPA, Palácio Taguaré, os representantes das empresas signatárias do PAM, e membros da comissão gerenciadora do PAM, conforme lista de presença em anexo, para realização da 3ª assembleia geral do PAM. Dando início a reunião, Sr. Felipe Zacharias agradeceu a presença de todos, e abriu os trabalhos informando a pauta, sendo: 1) Serviços de atendimento médico e resgate do OGMO Paranaguá; 2) Apresentação do resultado do simulado realizado pelo TERIN e 3) Apresentação de solução de extinção de incêndio em ambientes fechados pela empresa F-TECH.

Respondendo aos quesitos do item 1 da pauta de reunião, o Sra. Karla Santos iniciou informando os requisitos legais que constituem a necessidade de implementação dos serviços de resgate para as operações portuárias, bem como requisitos para utilização dos serviços pelas empresas interessadas.; apresentou também a equipe que compõe o resgate sendo 06 médicos, 04 enfermeiros e 04 motoristas resgatistas, em turnos de 12 horas diárias, 7 dias por semana, 24h por dia; além da equipe apresentou os equipamentos utilizados, sendo uma ambulância Alfa e um cesto para resgates em altura e/ou em porões de navios; apresentou também o escopo dos atendimentos e sua área de atuação, neste quesito houve um questionamento quanto as empresas signatárias do PAM que estão fora da área de competência de atuação, sendo respondido que nesta ocasião o resgate fará o atendimento como empresa signatária disponibilizando seu recurso e posteriormente será repassado os custos do atendimento à empresa solicitante do serviço; continuando a apresentação, outro ponto importante foi o esclarecimento quanto aos meios de acionamento do serviço de resgate, sendo por ramal fixo, rádio e celulares. Nesse ponto Dr. Eriberto, médico Coordenado do resgate assumiu a fala e discorreu sobre as definições quanto aos serviços de Urgência e emergência e como proceder para o repasse de informações por parte do informante, informado também as limitações de atuação do resgate. Em anexo está a apresentação realizada.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Zacharias agradeceu a presença de todos os representantes, conforme relacionado inicialmente, e encerrou a reunião.

Respondendo aos quesitos do item 2 da pauta de reunião, o sr. Adalberto Pereira da Silva apresentou o relatório do simulado realizado no dia 14 de agosto de 2024 com cenário de incêndio com risco de explosão, conforme cronograma de simulados do PAM de 2024. O simulado estava agendado para o mês de julho e por solicitação do TERIN o simulado foi transferido para o mês de agosto. Em anexo está a apresentação do relatório do simulado.

Respondendo aos quesitos do item 3 da pauta de reunião, o sr. Felipe Detti apresentou a solução para extinção de incêndio em ambientes fechados. A atuação dos equipamentos ocorre por liberação de gases que em contato com o fogo extingue o mesmo por uma reação química. Os equipamentos estão disponíveis tanto em formato manual, tipo granadas e/ou fixos por acionadores térmicos por ampolas. Após a apresentação, foi realizado um teste conforme imagens abaixo.



Registros fotográficos da assembleia geral:



Anexo I - Lista de presença da assembleia geral

Anexo II – Apresentação OGMO

Anexo III – Apresentação TERIN

 PORTOS DO PARANÁ LOGÍSTICA INTEGRADA	SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO	Rev.: 00	 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO
	FORMULÁRIO	Pág.: 01/02	
Lista de presença	Código: FM-APPA-SGI-002		

DADOS GERAIS		
Título/tema: Assembleia geral do PAM		
Data: 03/10/2024	Hora inicial: 10h30min	Hora final: 12h
Responsável: Felipe Zacharias		
Local: Auditório do Palácio Taguaré		

DESCRIÇÃO DO EVENTO		
☐ Diálogo de conscientização	☒ Reunião	☐ Treinamento/ curso
☐ Workshop/ seminário	☐ Mutirão de conscientização	☐ Palestra
Outro:		
Pauta(s)/ assunto(s):		
1. Apresentação dos serviços de resgate do OGMO		
2. Apresentação do relatório de simulado realizado pelo TERIN		
3. Apresentação de solução para combate a incêndio em ambientes fechados		

Atendendo ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, informamos que os dados pessoais aqui coletados destinam-se única e exclusivamente para registro e controle de participação nos eventos promovidos pela Portos do Paraná. Estas informações poderão ser compartilhadas com o órgão ambiental fiscalizador. Seus dados pessoais serão mantidos por cinco anos e ao final desse período serão descartados. Sua participação neste evento autoriza a utilização para a finalidade acima descrita. Qualquer dúvida sobre o tratamento de dados pessoais, reportar à Coordenadoria de Compliance da Portos do Paraná.

PARTICIPANTES			
Nº	NOME	SETOR/ EMPRESA	ASSINATURA
01	Felipe Zacharias	APPA / GSS T	
02	Guilherme Soares de Oliveira	Grupo de Bombeiros	
03	Fernando Andrade Gomes	RESGATE OGMO	
04	Carlos Javier Rincón Domínguez	UTILIDADES PMT	
05	Silvia MAURICIO VIANA	RESCATE OGMO	
06	Suiane Santana	P.M. & S	
07	Cleber S. Moraes	KLABIN	
08	ALBERTO SILVA	TERIN	
09	Bernardo Lopes Pereira	CHS/ FOSPAR	
10	Jesiel Fonseca de Souza	HARBOR	
11	Motheus Morges	SSMA / CAVALCA	
12	JONAS FELIX GONCALVES	SESMT	
13	Fernando H. Lopes	SESMT / PASA	
14	ALLAN KARDEC L DA SILVA	SSMA / AOCOP	
15	Guilherme Gaspal	ETS Bunge	
16	Valdeu Naveiro	SSMA – FORTEPAR	
17	BRUNO SOARES	EHS - CAROILL	
18	Roberto Jun	SSMA / ATEXP	
19	Dulcio Carmo Lunkes	SSMA / ATEXP	
20	Thiago NUNES DA SILVA	SESMT / Porto Ponta do Frio	
21	Adriano Costa de Oliveira	SESMT / Porto Ponta do Frio	
22	Felipe Dotti	Eng. / P-TECH	
23	LEONARDO VERGARA	F-TECH	
24	Itali Freitas	SESMT / Participar	
25	Felipe Bonilha	SESMT / FORTEPAR	
26	Vinicius Gomes do Couto	UASP / GUAPOR	

Lista de presença

Código: FM-APPA-SGI-002

PARTICIPANTES

Nº	NOME	SETOR/ EMPRESA	ASSINATURA
27	Thiago Crystian Malbo	UASP / GUAR	
28	Wagner G. MORALES	SSPA / CATALINI	
29	KARLA A SANTOS	SST / OGMO	
30	JULIANO DUARTE	SHE / LDC	
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			



PARANÁ MEDICINA EMPRESARIAL



RESGATE OGMO

ASSEMBLEIA GERAL DO PAM

03-Out-2024 - Paranaguá/PR



QUEM SOMOS

Instituídos pela NR 29



29.26 Primeiros socorros e outras providências

29.26.1 Toda instalação portuária deve dispor de serviço de atendimento de urgência próprio ou terceirizado mantido pelo OGMO, operadores portuários e tomadores de serviço, possuindo equipamentos e pessoal habilitado a prestar os primeiros socorros e garantir a rápida e adequada remoção de acidentado.



Quem pode se associar?

Por força da Lei dos Portos, somente associados ao OGMO

*Lei 12815- Art. 39. O órgão de gestão de mão de obra é reputado de utilidade pública, sendo-lhe vedado ter fins lucrativos, prestar serviços a terceiros ou exercer qualquer atividade não vinculada à gestão de mão de obra.



NOSSA EQUIPE




06 Médicos



Enfermagem

04 Enfermeiros

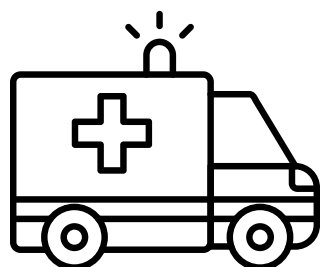

04 Motoristas Socorristas



Turnos de 12 horas

07hx19h

NOSSA EQUIPE

PROFISSIONAIS COM ATUAÇÃO NOS **SAMUs, Hospitas e UPAs**


Cursos

ACLS - Suporte Avançado de Vida Cardiovascular

PHTLS - Atendimento Pré-hospitalar ao Trauma

AMLS - Suporte Médico Avançado de Vida

ATLS - Suporte avançado de vida no trauma

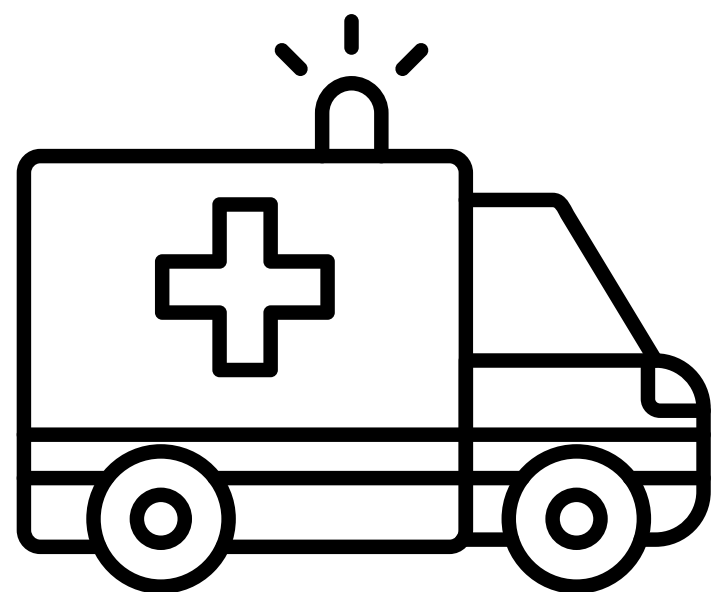

EQUIPAMENTOS




Ambulância UTI (**ALFA**) Modelo M.BENZ 417-Sprinter




Gaiola para resgate em altura

O QUE FAZEMOS

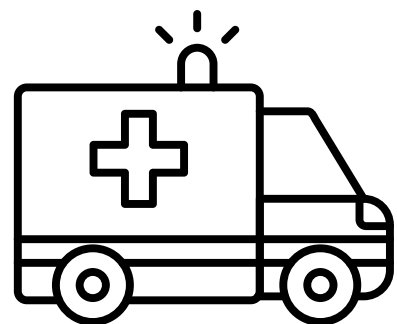


Atendimento médico de urgência e emergência


100 atendimentos
(média mensal)

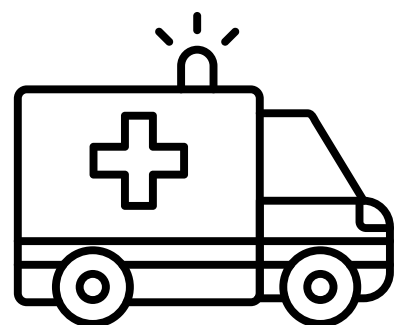


Deslocamento de paciente em atendimento para unidade de saúde, hospitais público e particulares e UPAs

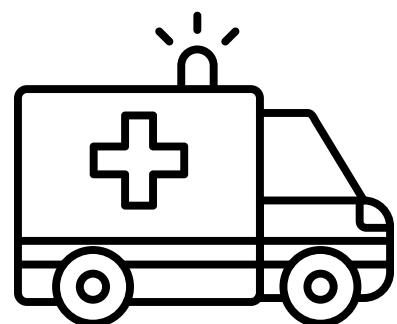

Rondas no porto

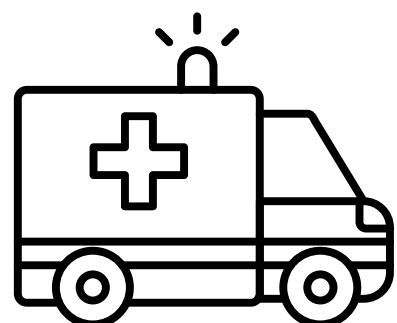

Apoio em situação com múltiplas vítimas no município / Apoio SAMU/
Bombeiros

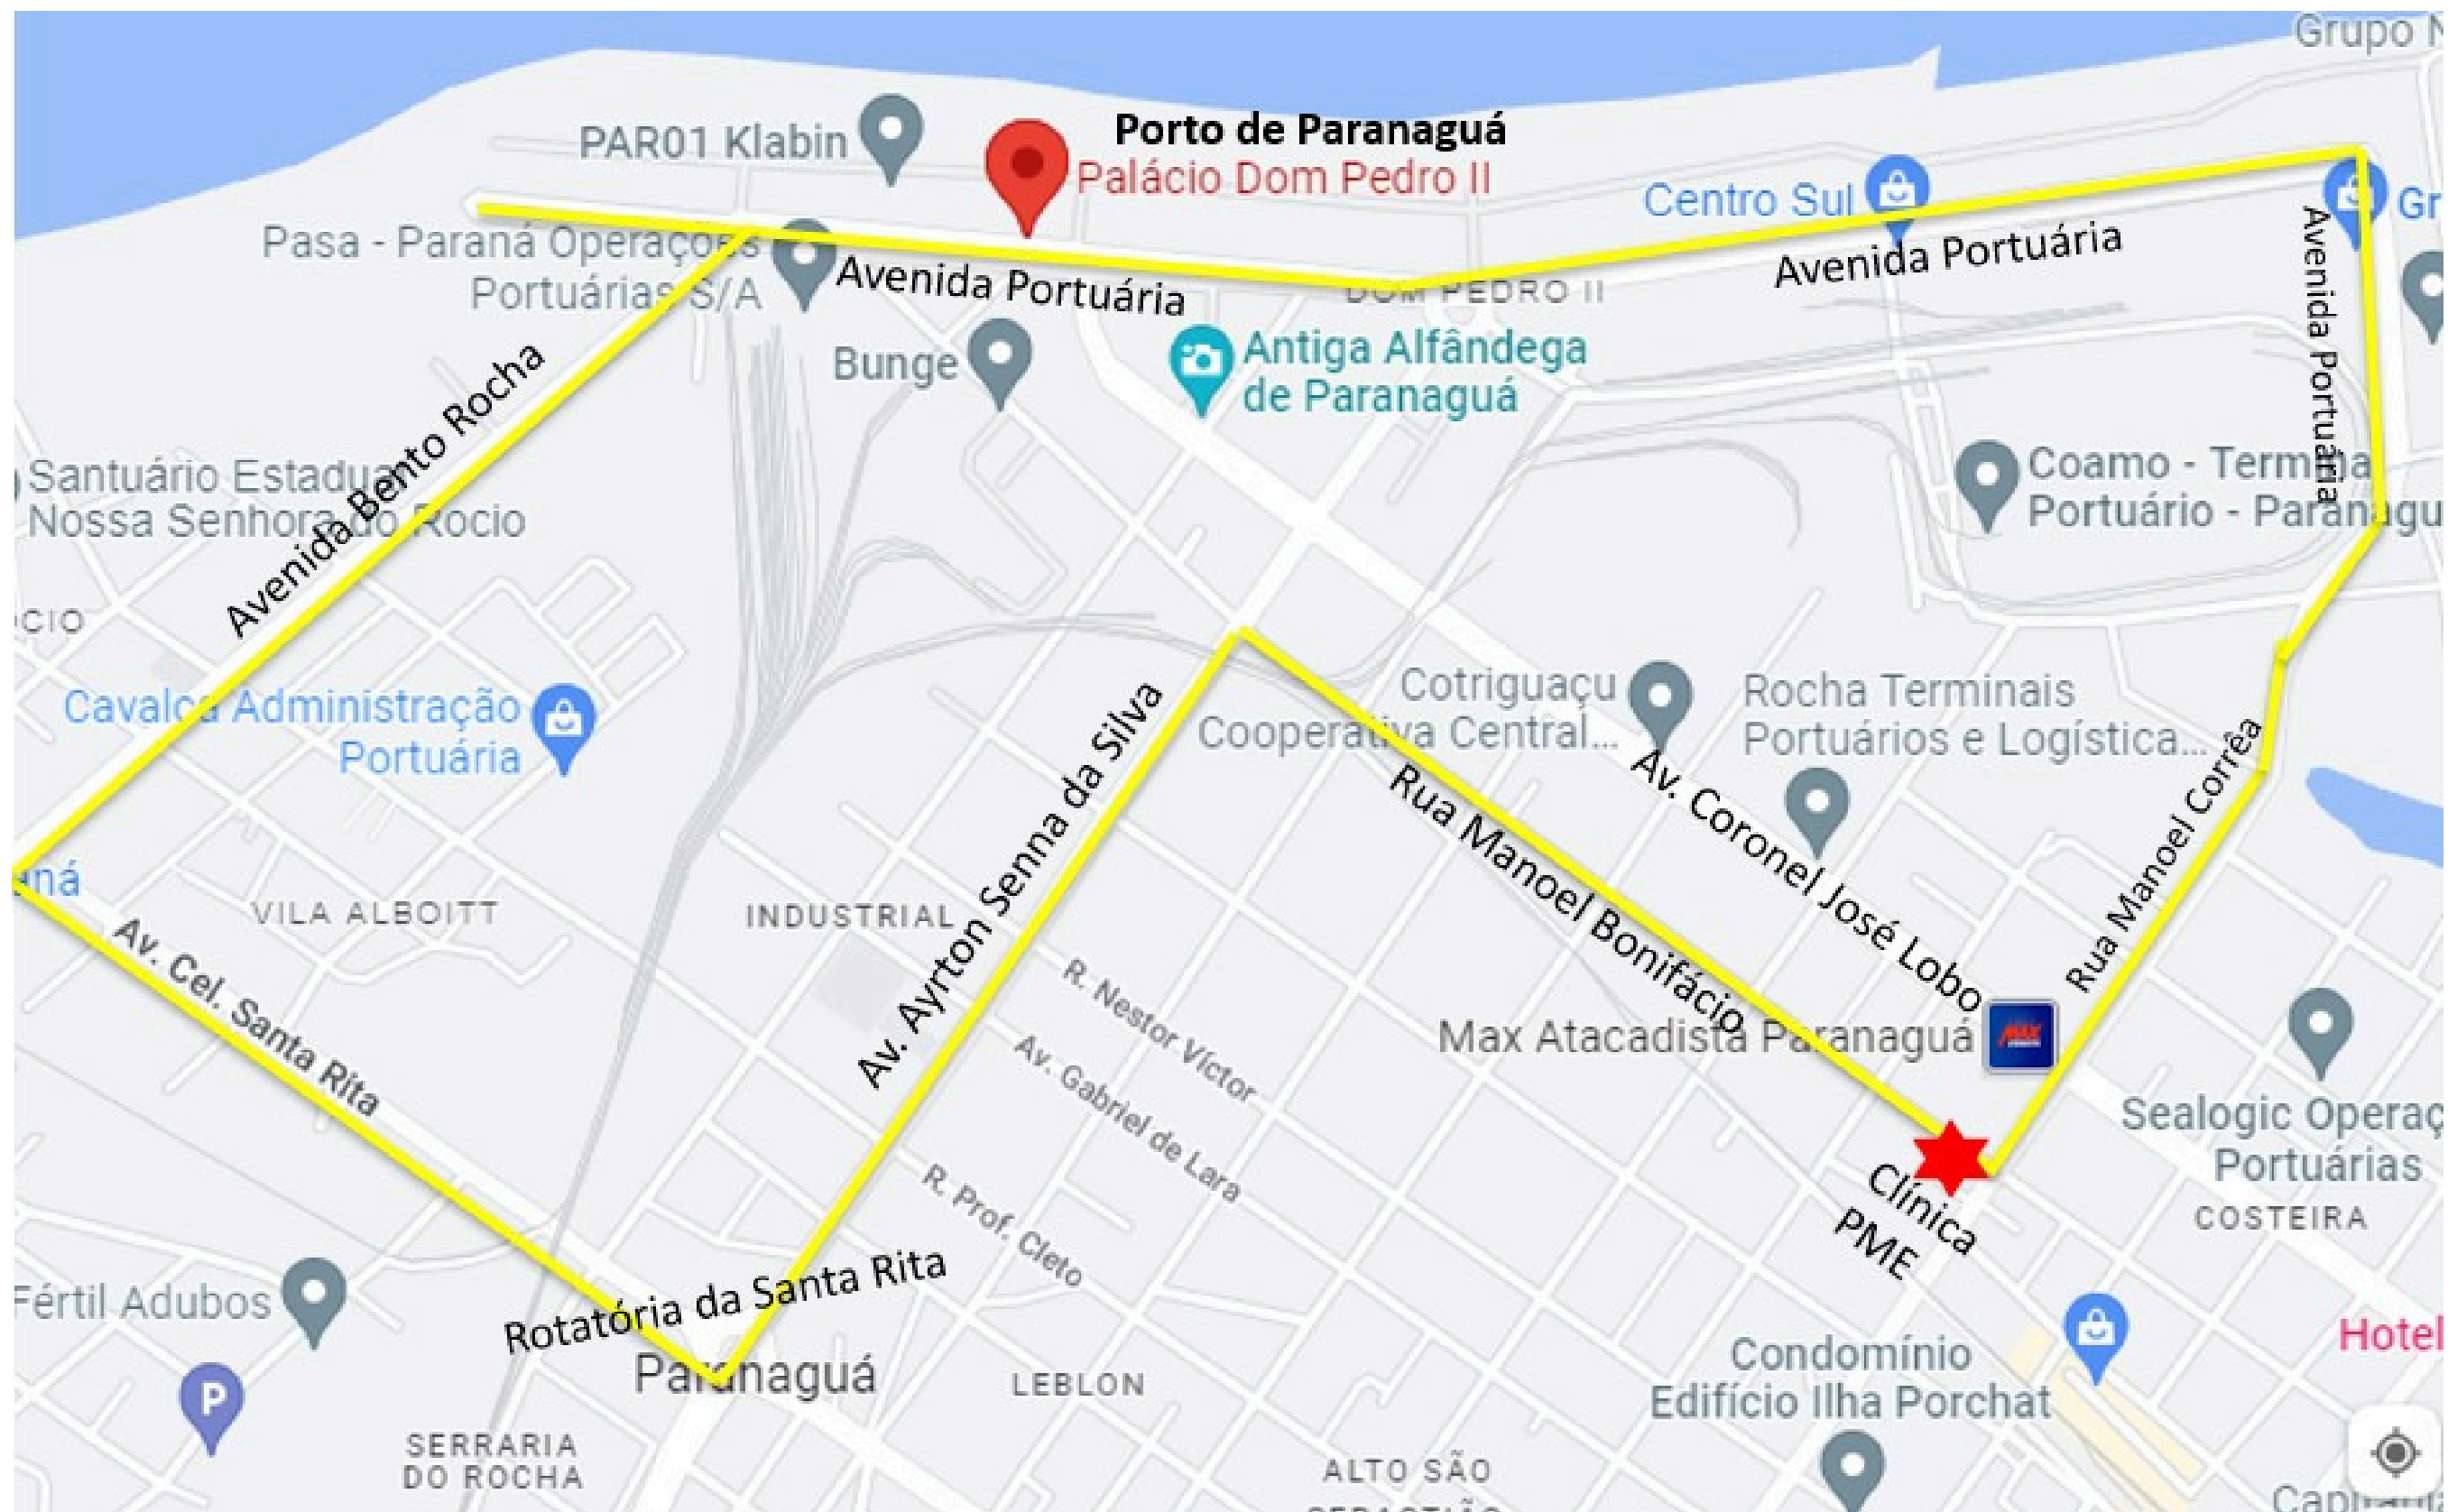

ACIONANDO O RESGATE



3420-1111

3420-1305



Ambulância - 41 98776-1187


Médico - 41 98415-2969

URGÊNCIA / EMERGÊNCIA

RESOLUÇÃO CFM nº 1451/1995



Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.

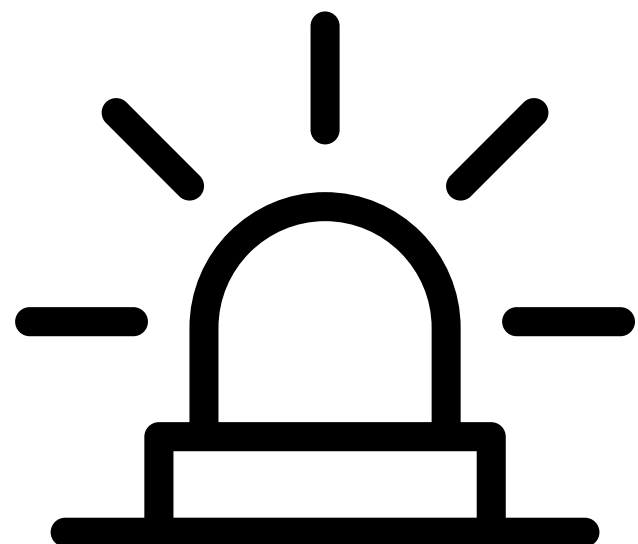

Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.

ACIONANDO O RESGATE



O que informar?

Estado geral do paciente (Está lúcido? Orientado? Atendimento clínico ou acidente?
Qual o local exato? Está sinalizado?)



Indique quem irá receber a equipe e onde na empresa




Atendemos apenas trabalhadores dentro do seu horário de trabalho



Evite acionar o resgate para atendimentos não urgentes

ACIONANDO O RESGATE

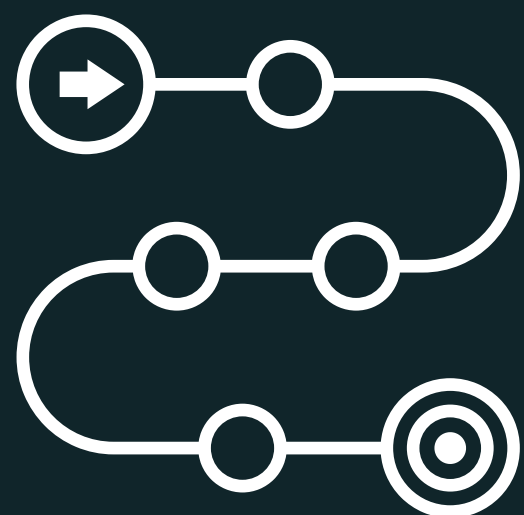

O médico determina para onde o paciente será encaminhado.

O paciente poderá indicar, mas a decisão final fica a cargo da equipe médica.

O QUE NÃO FAZEMOS




Acesso à zona quente em emergências



Acesso em altura sem pontos seguros de ancoragem



Acesso em espaço confinado

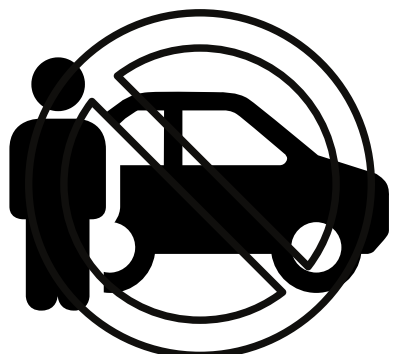


Serviços ambulância sanitária - pós atendimentos, exames...

MELHORIA DE SERVIÇOS



Endereços das portarias / Identificação dos locais

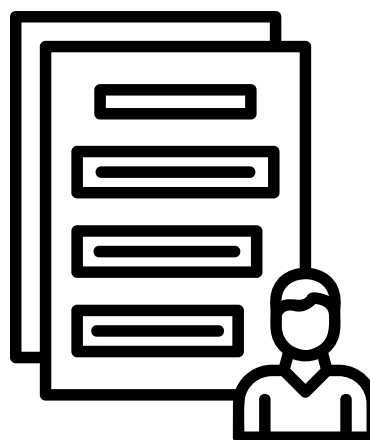

Cenários



A força que conecta,
o elo que impulsiona

Obrigada!



Karla Alves

Coordenadora de Saúde e Segurança



41 98415-6801



ogmoparanagua.org.br



karla-alves-santos



engenharia@ogmoparanagua.org.br



Exercício Simulado Planejado – Agosto 2024

Signatária PAM – TERIN





Hipótese Acidental – NR-29 - Incêndio e Explosão

Cenário:

Princípio de incêndio em bulk de resíduos de combustível próximos aos tanques de Armazenamento com risco de explosão.



Simulado Programado para Julho 24 – Realizado em Agosto 24

Início às 15:09 de 14/08/2024

Durante ronda na área de tancagem próximo ao TQ-08, o Operador Isaque percebeu um princípio de incêndio com risco de Explosão em um bulk com resíduos de combustível. De imediato passou a situação via rádio para o Encarregado Francisco e acionou o alarme de Emergência para Reunir a Brigada.



Horários dos Acionamentos:

15:09 – Alarme de Emergência acionado Situação de Emergência 180 segundos

15:10 - Brigada de Emergência TERIN no ponto de Encontro.

15:11 x 15:14 – Evacuação de Terceiros e Diretos não Brigadistas para Ponto de Encontro 1.

15:11 – Ligação para COBOM – Cabo Andrade (15:12 atendido)

15:11 - Brigadistas prontos com Vestimenta de Aproximação

15:11 – Abertura dos anéis de resfriamento dos TQ,s – 06,05,07 e 08

15:12 - Montagem e acionamento da primeira Linha de combate

15:12 - Bomba de Incêndio ligada

15:13 - Montagem e acionamento da segunda linha de combate

15:13 – Vigilante de Prontidão no Portão de Emergência

15:16 x 15:20 – Ligação para Empresas do Sub Grupo PAM (Prontidão).

15:21 – Ligação para PAM APPA – Felipe Zacharias.

15:23 – Bomba de incêndio desligada

15:23 – Final da Emergência e acionamento do alarme 3 x 15 segundos.

15:27 x 15:42 – Reunião Final do Simulado com Brigadistas e Segurança.



Fotos:



Fotos:



Fotos:





Fotos:



Fotos:



Fotos:





Mensagem repassada para o COBOM/ Sub Grupo PAM e PAM APPA

Aqui é xxxxx da Sala de Monitoramento do Terminal TERIN.

Estamos realizando um SIMULADO de INCENDIO/EXPLOSAO SEM VITIMAS no Terminal 1.

Há um princípio de incêndio com risco de explosão em um bulk com resíduo de combustível próximo aos tanques de armazenamento.

A Brigada de Emergência já foi acionada para iniciar o primeiro combate.

Os veículos de Emergência devem acessar nos fundos do Terminal pela Rua: José Cadilhe.



Pontos levantados durante a Reunião Final da Brigada:

- Válvula do hidrante nº 8 estava emperrada e não havia chave F no local (Foi usada a outra válvula).
- Armação da primeira linha de combate foi sentido contra o vento (Terminal não possui Biruta).
- Faltou 02 pares de luvas para os Brigadistas.
- Faltou a escolha de um monitor de abandono para o ADM.
- Tempo de colocar vestimenta e montagem das linhas de mangueiras para combate foi muito bom e otimizado.
- Splinkers dos anéis de resfriamento de alguns tanques estavam entupidos.
- Tempo de acionamento do COBOM até PAM APPA foi moroso. Dica é usar números de atalhos para otimizar as ligações.

COBOM – 3427-2006



Obrigado

